

計画の名称	花巻市における くらし かいてき リフレッシュプラン(防災・安全)	重点配分対象の該当	-
-------	-----------------------------------	-----------	---

下水道の整備による、衛生的で快適な生活環境の実現と、美しい公共用水域の回復を目指す。

計画の成果目標（定量的指標）	
----------------	--

①処理場の長寿命化対策実施率0%(H27)を34%(H31)に増加させる。

- | 指標の定義及び算定式 | 定量的指標の現状値及び目標値 | 備考 |
|------------|----------------|----|
|------------|----------------|----|

当初現狀値	中間目標値	最終目標値	下段:分子	下段:分母
-------	-------	-------	-------	-------

(H27当初)	(H29末)	(H31末)	(H27当初)	(H29末)	(H31末)
0%	9%	34%	0 箇所	0.2 箇所	0.7 箇所
			2 箇所	2 箇所	2 箇所
0%	0%	10%	0 箇所	0 箇所	3 箇所
			30 箇所	30 箇所	30 箇所
0%	0%	100%	0 箇所	0 箇所	35 箇所
			35 箇所	35 箇所	35 箇所

A 下水道事業

[illegible]

区分	種別	種別	対象	間接	事業名	施設種別	工種	事業名	事業内容	市町村名	H27	H28	H29	H30	H31	(百万円)	費用便益比	策定状況	備考
A-1-2	下水道	一般	花巻市	直接	—	管渠(汚水)	改築	マンホール鉄蓋老朽化対策	設備更新(花北処理区)	花巻市						7	—	策定済	ストックマネジメント
A-2-1	下水道	一般	花巻市	直接	—	終末処理場	改築	大迫浄化センター長寿命化計画策定	調査・計画策定(大迫処理区)	花巻市						10	—	—	
A-2-2	下水道	一般	花巻市	直接	—	終末処理場	改築	大迫浄化センター長寿命化対策	設備更新(大迫処理区)	花巻市						90	—	策定済	ストックマネジメント
A-3-1	下水道	一般	花巻市	直接	—	終末処理場	改築	東和浄化センター長寿命化計画策定	調査・計画策定(東和处理区)	花巻市						10	—	—	
A-3-2	下水道	一般	花巻市	直接	—	終末処理場	改築	東和浄化センター長寿命化対策	設備更新(東和处理区)	花巻市						90	—	策定済	ストックマネジメント
A-4-1	下水道	一般	花巻市	直接	—	管渠(汚水)	改築	汚水マンホールポン設備老朽化対策	設備更新(花北、大迫、東和处理区)	花巻市						40	—	策定済	ストックマネジメント
											合計					247			

[illegible][illegible]

番号	事業	地域	交付	直接	事業者	省略	事業の目的等	事業内容	実施村名	事業実施期間（年度）	全体事業費	備考
----	----	----	----	----	-----	----	--------	------	------	------------	-------	----

種別	種別	対象	間接	事業名	工種	事業となる事業名	事業内容	印刷町名	H27	H28	H29	H30	H31	(百万円)	備考
									合計					0	
番号	一体的に実施することにより期待される効果														

番号	事業	地域	交付	直接	事業者	省略	事業の目的等	事業内容	実施村名	事業実施期間（年度）	全体事業費	備考
----	----	----	----	----	-----	----	--------	------	------	------------	-------	----

[illegible]

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	H27	H28	H29	H30	H31
配分額 (a)	3.700	2.600	16.200	65.340	
計画別流用増△減額 (b)	0.510	0.000	5.000	8.038	
交付額 (c=a+b)	4.210	2.600	21.200	73.378	
前年度からの繰越額 (d)	0.000	0.000	0.000	17.042	
支払済額 (e)	4.210	2.600	4.158	37.353	
翌年度繰越額 (f)	0.000	0.000	17.042	53.067	
うち未契約繰越額 (g)	0.000	0.000	10.643	7.170	
不用額 (h = c+d-e-f)	0.000	0.000	0.000	0.000	
未契約繰越＋不用率(h = (g+h)/(c+d))	0.0%	0.0%	50.2%	7.9%	
未契約繰越＋不用率が10%を超えている場合その理由	-	-	入札不調による	-	


(参考図面)

計画の名称	花巻市における、くらしかいてき リフレッシュプラン(防災・安全)		
計画の期間	平成27年度～平成31年度(5年間)	交付対象	花巻市



花北処理区

凡 例	
	全体計画区域
	下水道法による事業認可区域
	既設幹線
	枝線整備

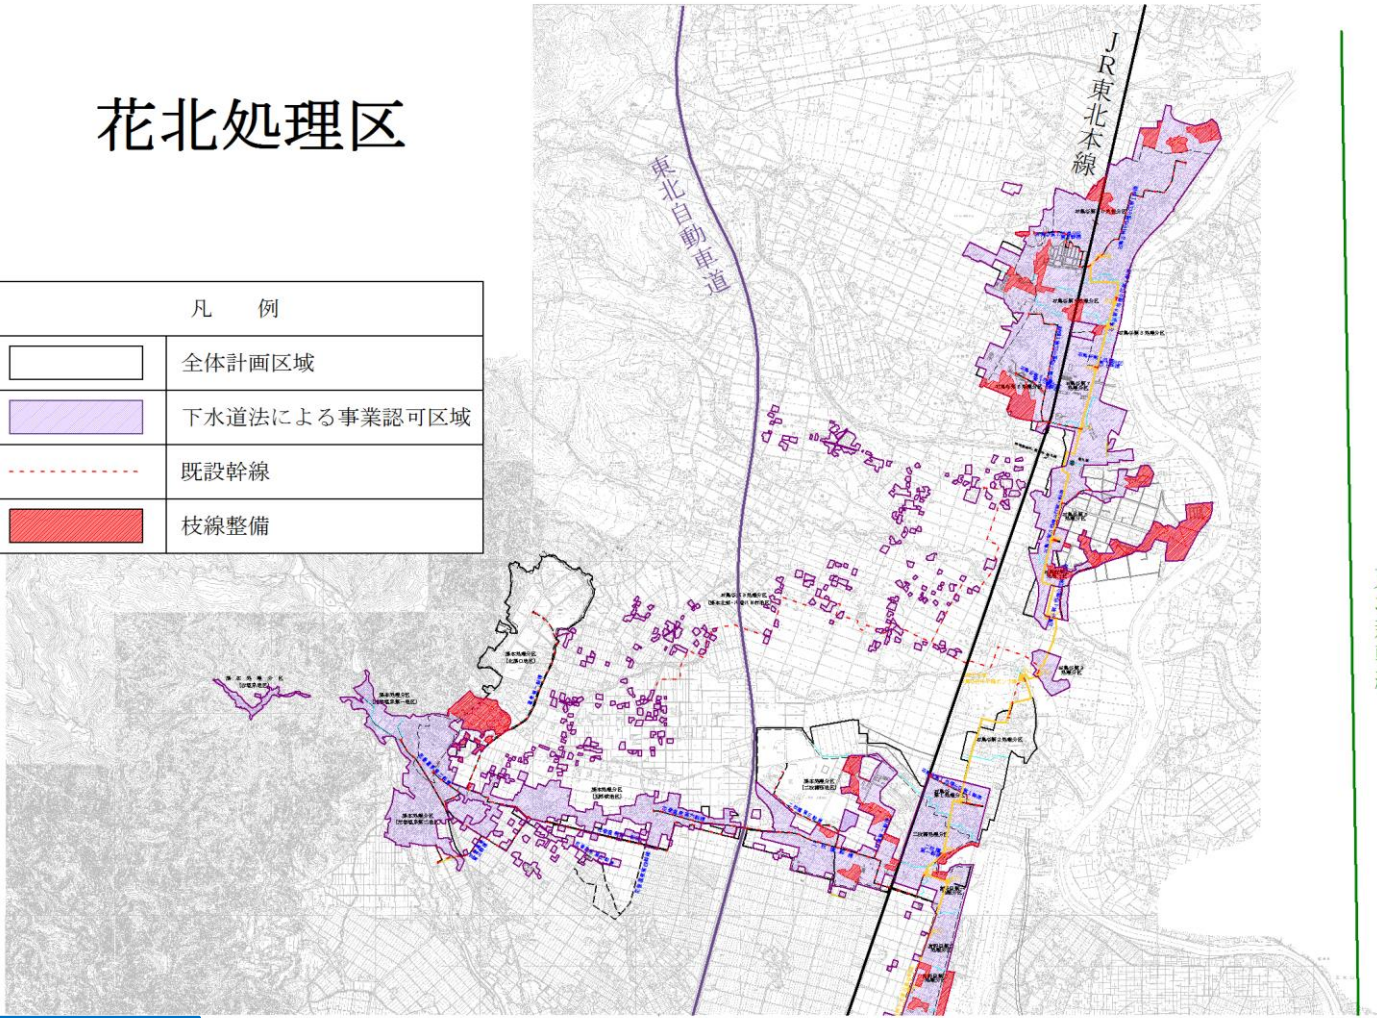


東北新幹線

A-4-1 污水マンホールポンプ設備改築更新


(参考図面)

計画の名称	花巻市における、くらしかいてき リフレッシュプラン(防災・安全)		
計画の期間	平成27年度～平成31年度(5年間)	交付対象	花巻市

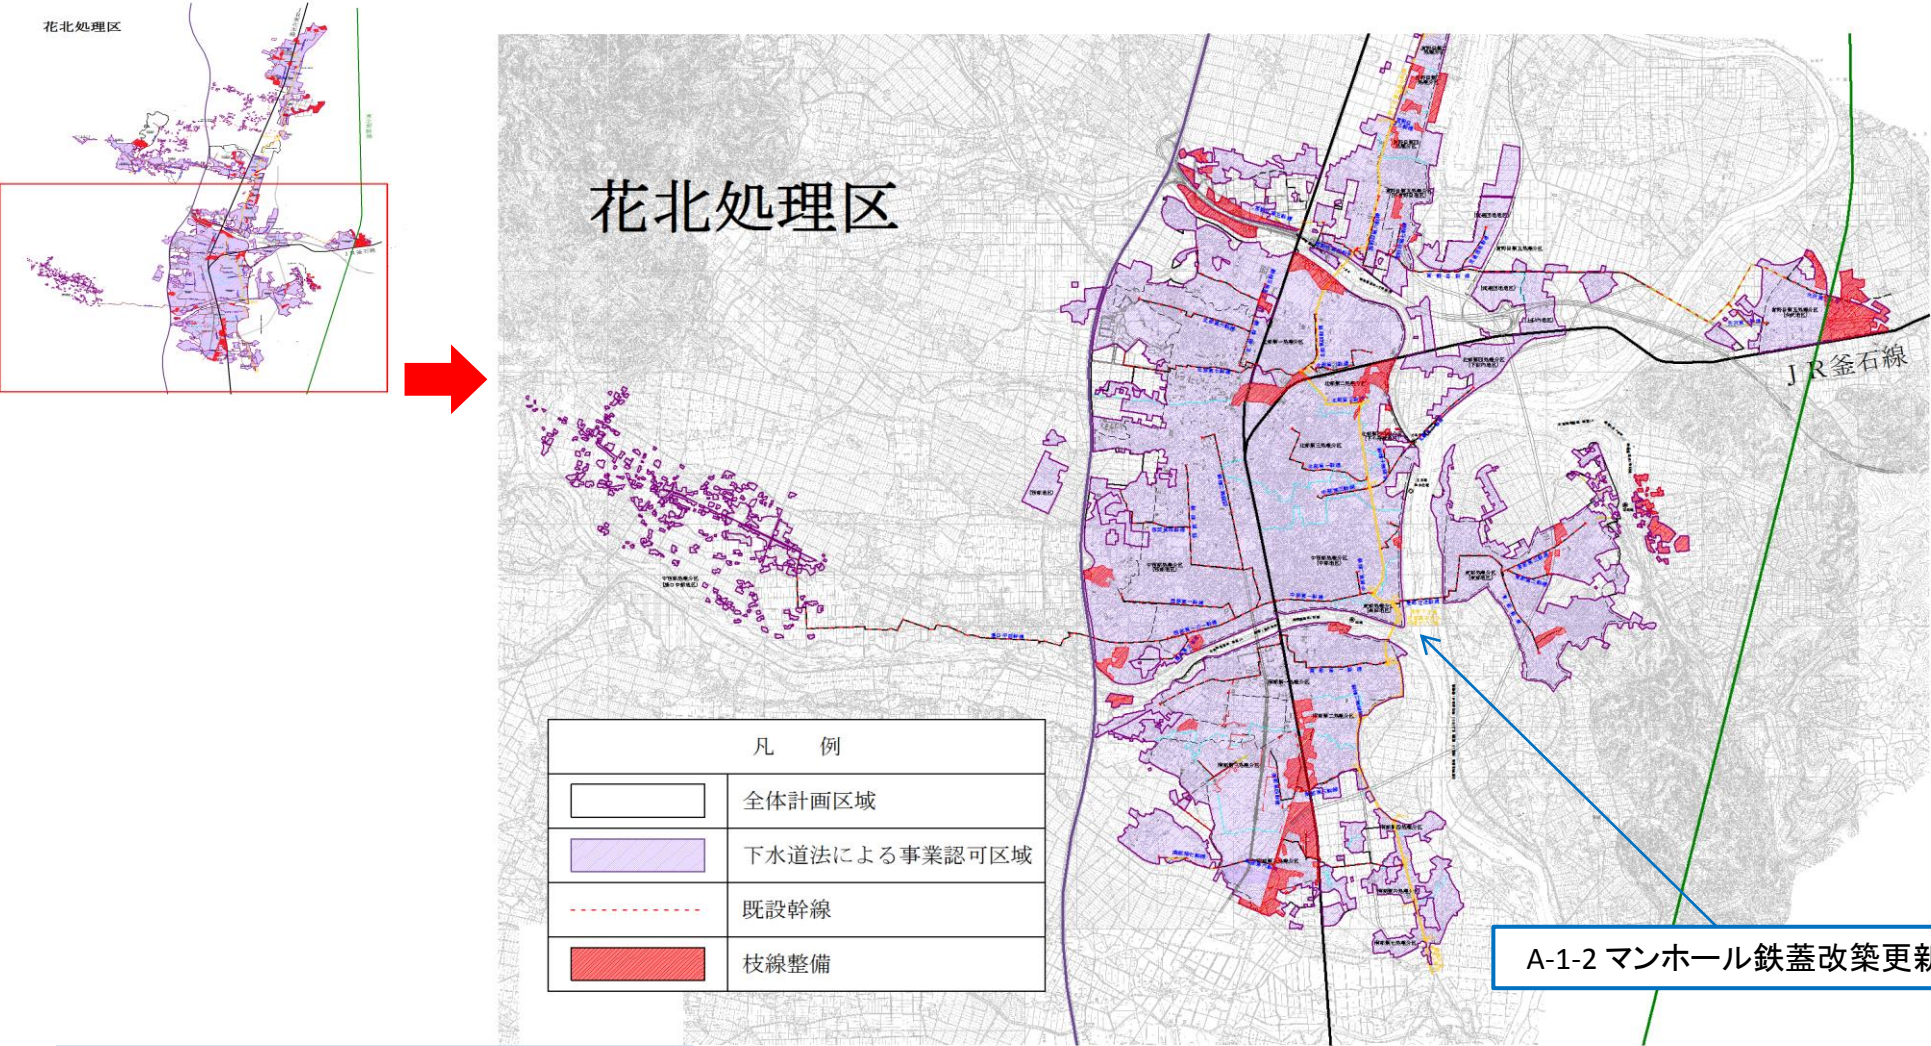


A-4-1 汚水マンホールポンプ設備改築更新

(参考図面)

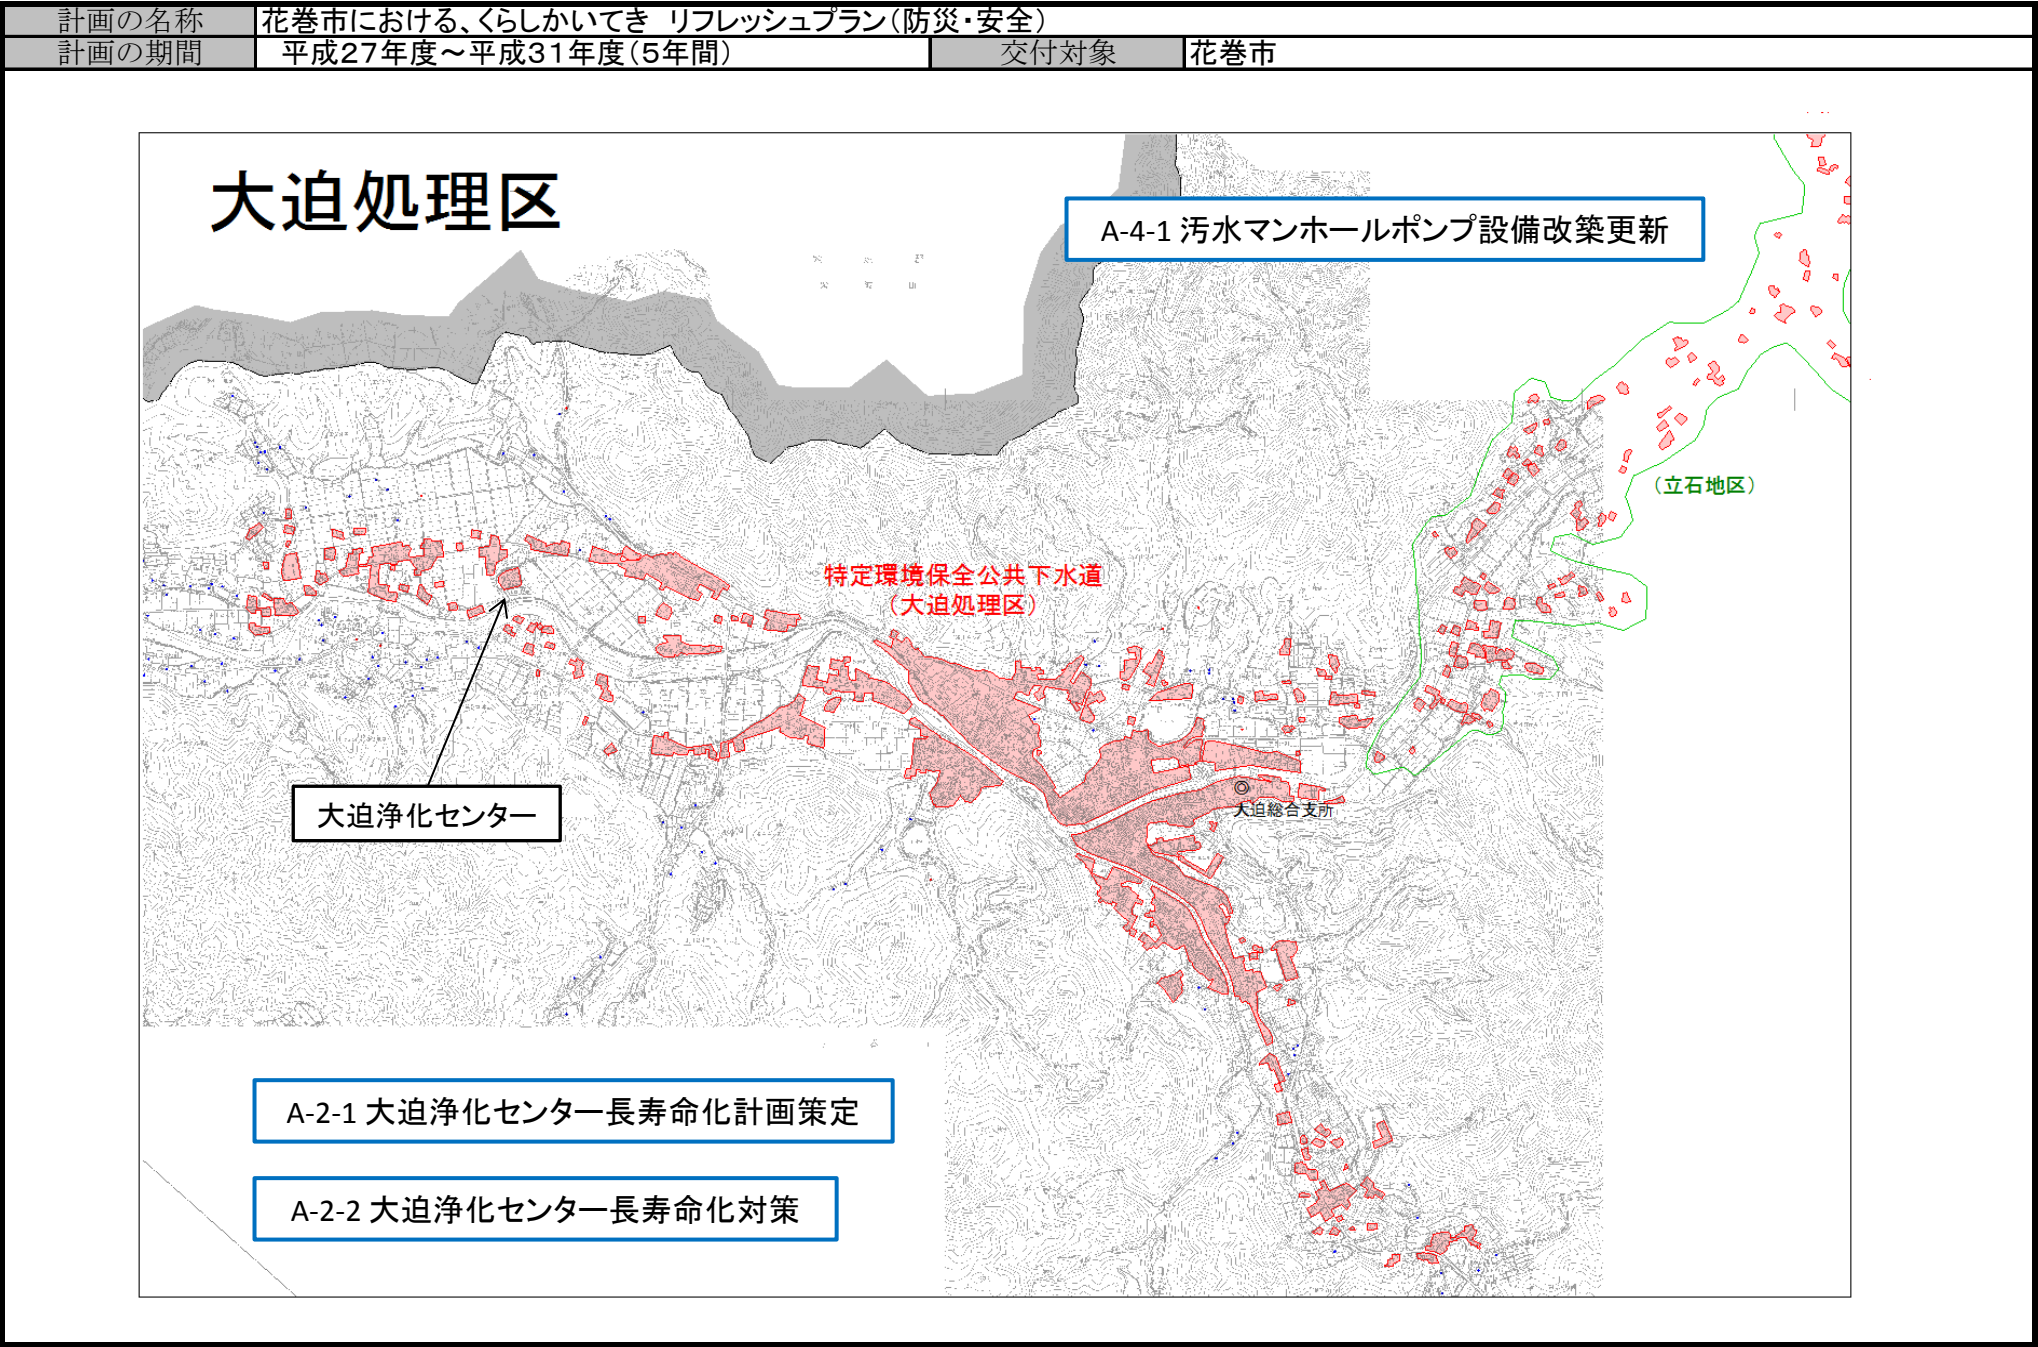

(参考図面)

計画の名称	花巻市における、くらしがいてき リフレッシュプラン(防災・安全)		
計画の期間	平成27年度～平成31年度(5年間)	交付対象	花巻市

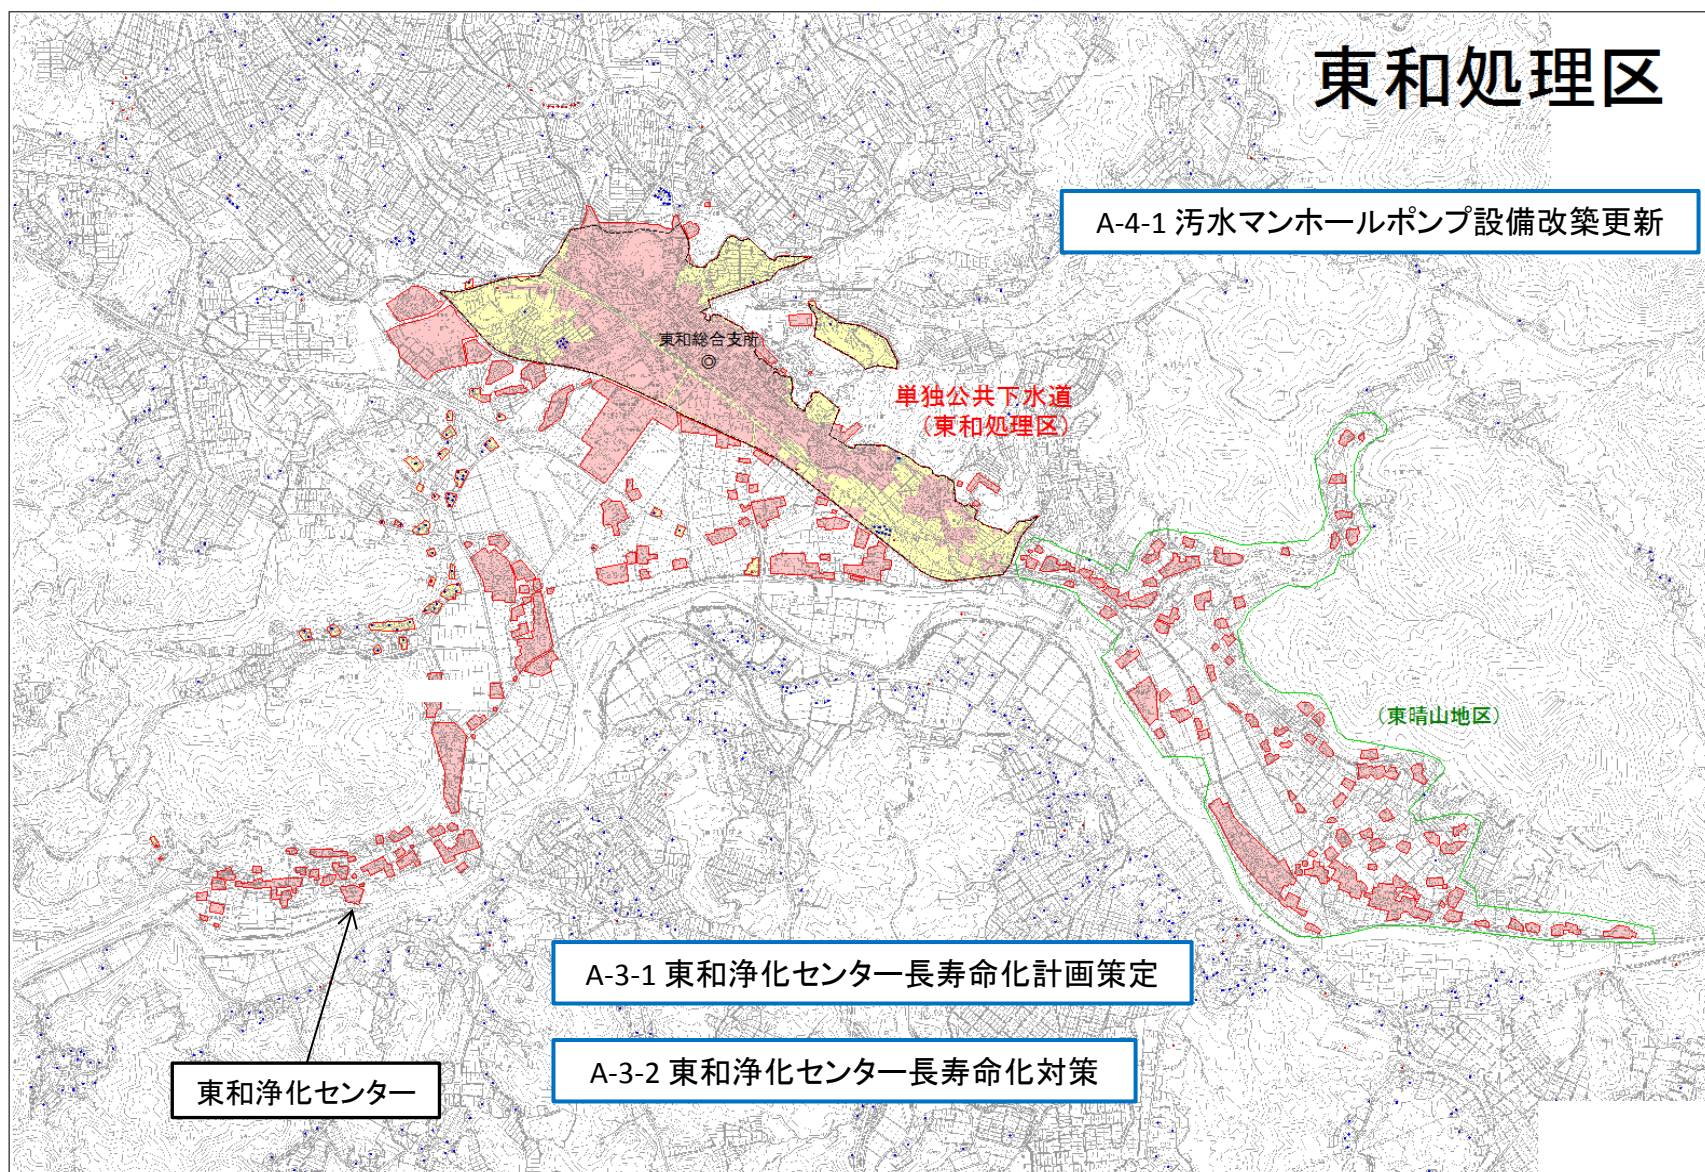

社会資本整備総合交付金チェックシート

(下水道事業タイプ)

計画の名称: 花巻市における、くらしがいてき リフレッシュプラン(防災・安全) 市町村名: 花巻市

チェック欄

I. 目標の妥当性

①上位計画との適合等

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1) 都道府県構想(見直し予定を含む)に適合している。 | ○ |
| 2) 流域下水道事業と整合性が確保されている。(流域関連公共下水道のみ) | ○ |
| 3) 市町村独自の下水道整備計画と整合性が確保されている。 | ○ |

②目標値および内容の妥当性

- | | |
|---|---|
| 1) 計画人口は適正な数値となっている。(人口普及率等を目標とした場合) | — |
| 2) 緊急性の高い課題に取り組む内容となっている。
該当するものに○
施設の長寿命化対策
・合流改善
・浸水対策
・処理場の増設
・汚泥処理施設
・地震対策 | ○ |

II. 整備計画の効果・効率性

③目標と事業内容の整合性等

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1) 目標と指標・数値目標の整合性が確保されている。 | ○ |
| 2) 指標・数値目標と事業内容の整合性が確保されている。 | ○ |
| 3) 目標及び事業内容と計画区域との整合性が確保されている。 | ○ |
| 4) 指標・数値目標が住民にとって分かりやすいものとなっている。 | ○ |
| 5) 下水道整備が、他の汚水処理施設の設置より優位となっている。 | ○ |

④事業の効果

- | | |
|--|---|
| 1) 十分な事業効果が得られる事業で構成されている。 | ○ |
| 2) 河川等の水質改善に効果がある。 | ○ |
| 3) 地震、降雨等により生じる災害を防止する施設を設置する計画となっている。 | ○ |

III. 整備計画の実現可能性

⑤計画の具体性

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1) 市町村独自の中期計画に基づいた計画になっている。 | ○ |
| 2) 都道府県構想により定められた目標と整合する計画になっている。 | ○ |
| 3) 継続的な汚水処理(雨水処理)の展開が見込まれる。 | ○ |
| 4) 地域の実状に応じた計画になっている。 | ○ |

⑥円滑な事業執行の環境

- | | |
|-------------------------|---|
| 1) 計画の具体性など、事業の熟度が高い。 | ○ |
| 2) 事業実施のための環境整備が図られている。 | ○ |
| 3) 下水道法の事業認可を取得している。 | ○ |